

# Tips om het buitengeluid van uw warmtepomp of airco te beperken



20

40


60

80

100


Het geluidsniveau van buitenunits van airco's en warmtepompen mag niet hoger zijn dan 40 dB gemeten op de perceelsgrens.

Let bij de aanschaf van een airco of warmtepomp op het geluid dat de buitenunit maakt




Vraag de leverancier naar de mogelijkheden voor een stille buitenunit.

Plaats de buitenunit zo ver mogelijk van de erfsgrens (met de burens) af.

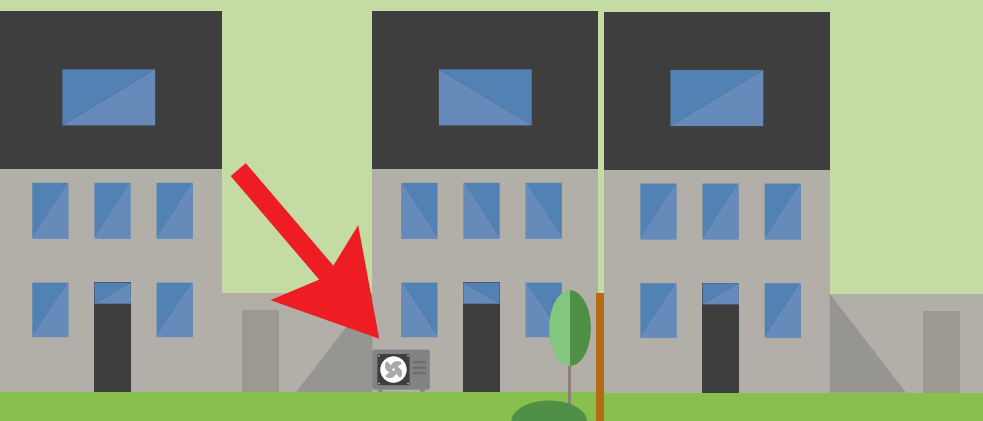

Gras en beplanting in uw tuin kan het geluid ook verminderen.

Plaats een geluidsdempende ombouwkast om de buitenunit. Let op: een ombouw die zichtbaar is vanaf de openbare weg kan vergunningplichtig zijn.

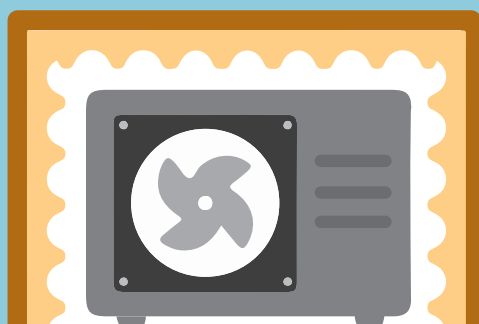

Weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente via 14-0492 of mail naar [vergunningen@helmond.nl](mailto:vergunningen@helmond.nl).

Samen zorgen we voor een fijne wijk! Helpt u een handje?